

maître d'ouvrage :
VILLE DE LOURDES

maîtrise d'œuvre :
MAS
ATELIER GIL ARCHITECTURE

exécution :
BC INOXEO

délai :
de décembre 2014 à avril 2015



description des travaux :

Réhabilitation du centre aquatique de Lourdes.

Bassins 

Un bassin sportif :


- 25 m x 15 m
- profondeur : 1,5 m à 3,10 m
- homologable par la FFN (Fédération Française de Natation) pour les compétitions
- 6 couloirs de nage
- 4 échelles en saillies démontables
- 10 projecteurs
- équipement faux départ et repère de virage de dos

Un bassin d'apprentissage :

- 20 x 12,8 m
- profondeur : 0,80 à 1,30 m
- destiné au ludique dans la partie courbe avec 2 cols de cygne, 1 plaque à bulle 750 x 750, 3 buses de massage en paroi, 1 banquette à bulle 4 places
- une partie apprentissage avec 4 couloirs de nage
- le bassin dispose d'une rampe d'accessibilité PMR avec pente progressive, un muret et une main courante tout inox



bassin sportif

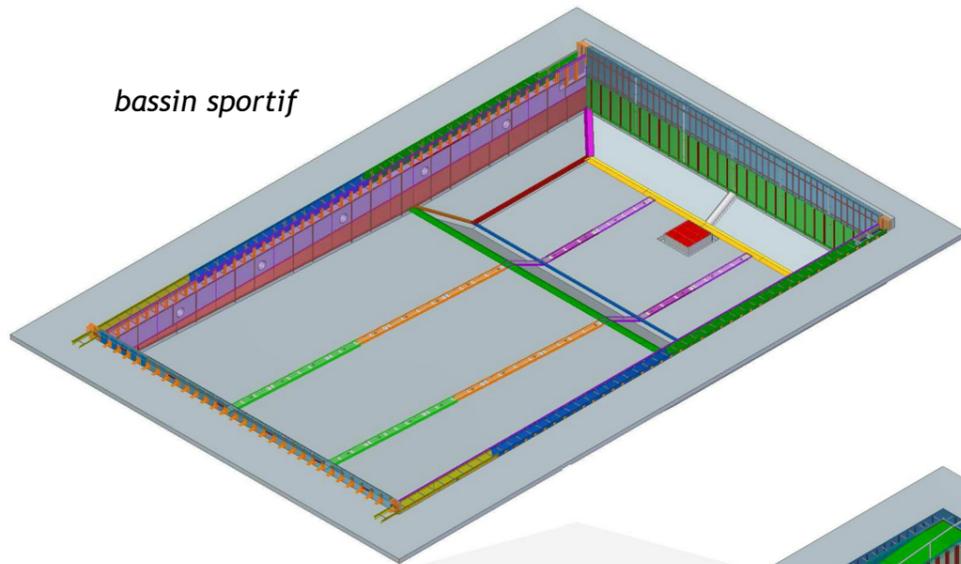

bassin d'apprentissage

